AI	MANDATA RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
RI	RITORNO RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
G	GAS	DN 40
S1	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø80
S2	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø100
SC	SCARICO CONDENSA	Ø40
EL	PREDISPOSIZIONE PASSAGGI DORSALI ELETTRICHE	Ø45

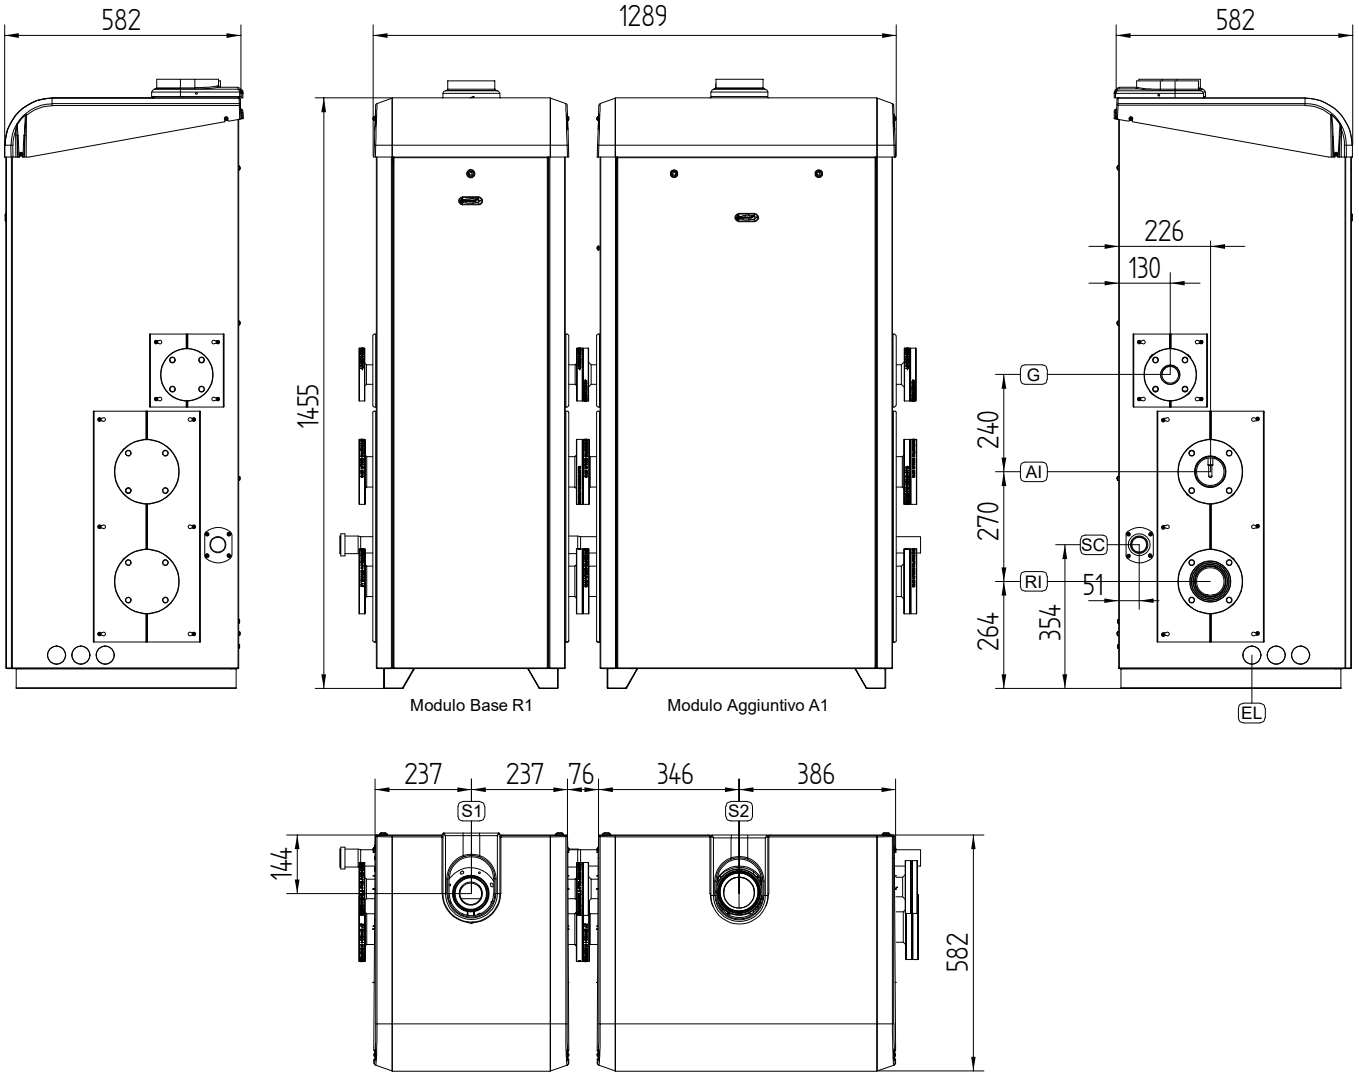

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: **MODULO 150** 1xMODULO50R1+1xMODULO100A1 150 kW riscaldamento	Data: 01.2019	Revisione: Data / Prog.
		Scala:	
		Ufficio: tecnico	
	Descrizione:	Disegnato:	
		Controllato:	
	DIMENSIONI DI INGOMBRO	Approvato:	
		Scheda n.: MODULO_150-RAD-ITA-DIMLING-1901.1-1x50R1+1x100A1	

I DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E + DE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMA DI RICHIAMO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

A001