
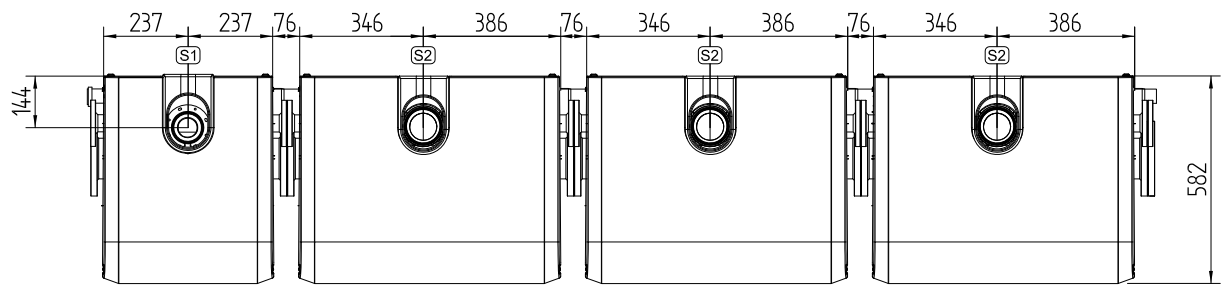
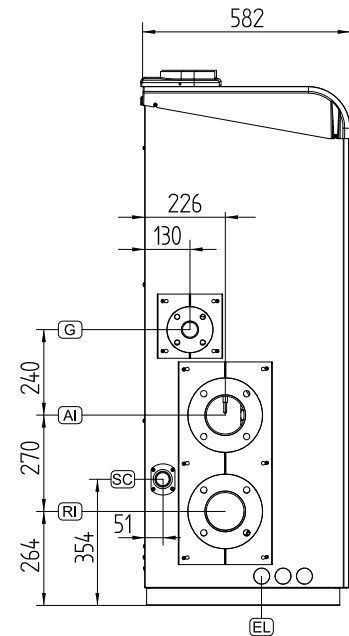
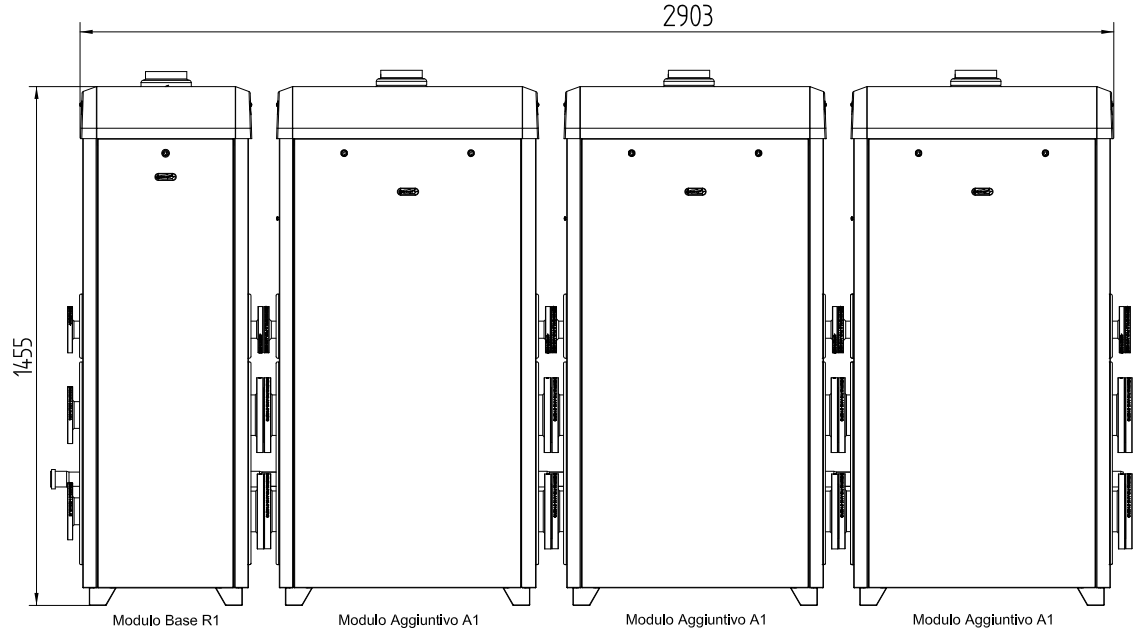


AI	MANDATA RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 100
RI	RITORNO RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 100
G	GAS	DN 40
S1	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø80
S2	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø100
SC	SCARICO CONDENSA	Ø40
EL	PREDISPOSIZIONE PASSAGGI DORSALI ELETTRICHE	Ø45

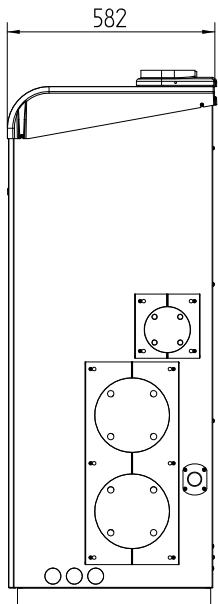

	Oggetto:	01.2019	Data	Prog.
	MODULO 350 350 kW riscaldamento 1xMODULO50R+3xMODULO100A1	Scale:		
	Descrizione:	tecnico		
	DIMENSIONI DI INGOMBRO	Disegnato:		
		Controlato:		
	Approvato:			
	Scheda n.:	MODULO_350-RAD-ITA-DWJUNG-1901-1-1430R1+3x100A1		