
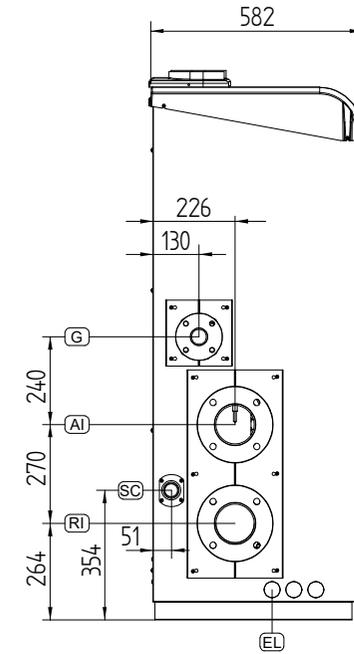
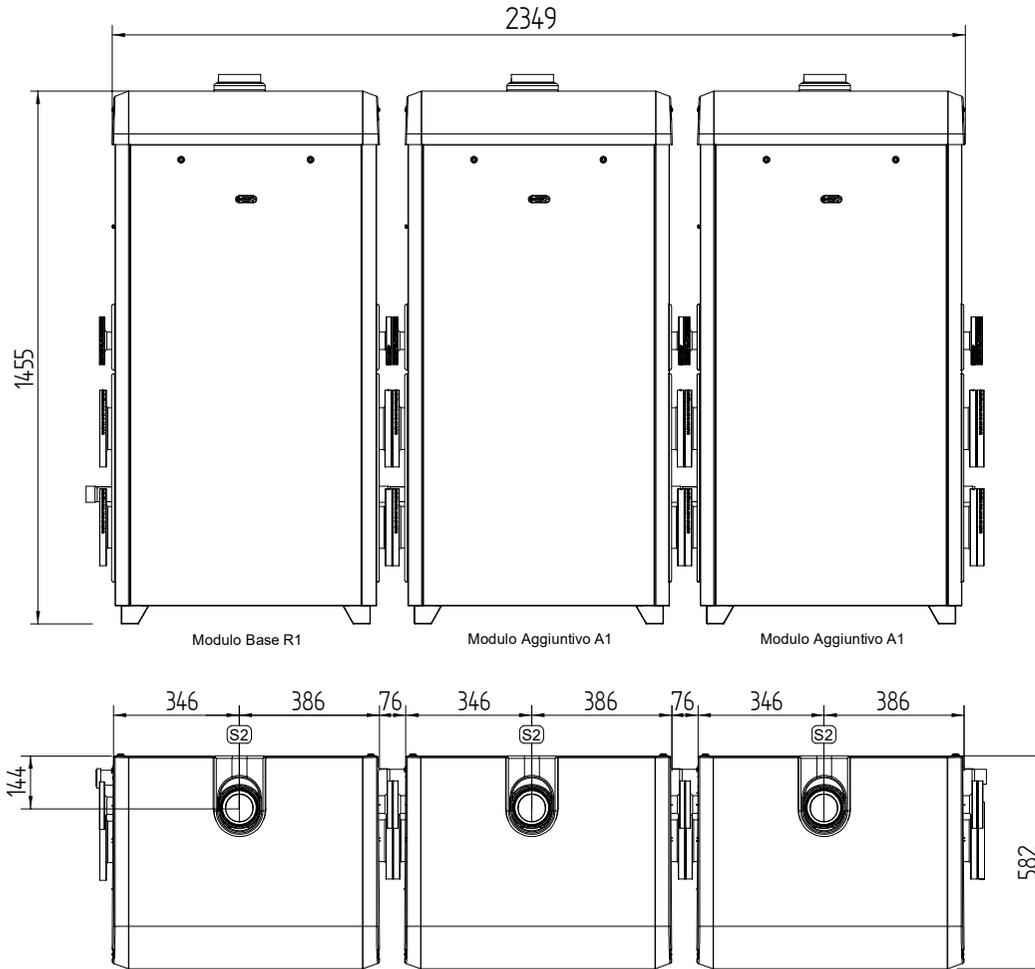


AI	MANDATA RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
RI	RITORNO RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
G	GAS	DN 40
S	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø100
SC	SCARICO CONDENSA	Ø40
EL	PREDISPOSIZIONE PASSAGGI DORSALI ELETTRICHE	Ø45

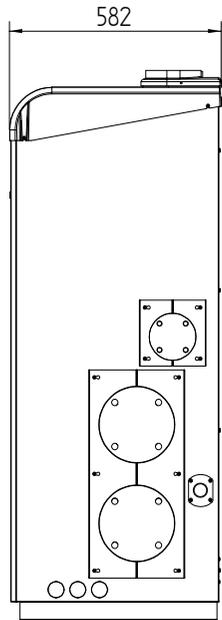

	Oggetto:	MODULO 275 1xMODULO75R+2xMODULO100A1 275 kW riscaldamento	Data:	01.2019	Data	Prog.
	Descrizione:		Scala:	tecnico		
			Disegnato:			
			Controllato:			
			Approvato:			
DIMENSIONI DI INGOMBRO			Scheda n.: MODULO_275-RAD-TIA-DIM-ING-1801.1-1x75R+2x100A1			