AI	MANDATA RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
RI	RITORNO RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
G	GAS	DN 40
S	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø100
SC	SCARICO CONDENSA	Ø40
EL	PREDISPOSIZIONE PASSAGGI DORSALI ELETTRICHE	Ø45

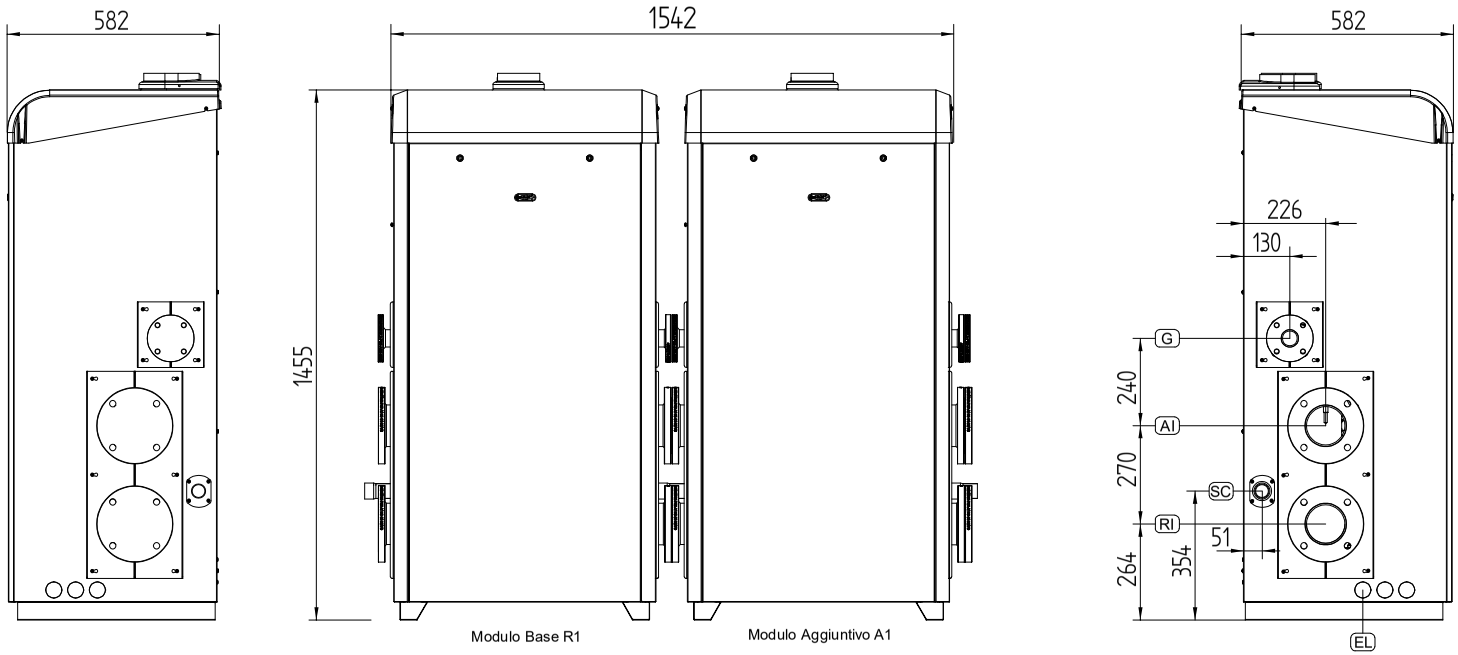

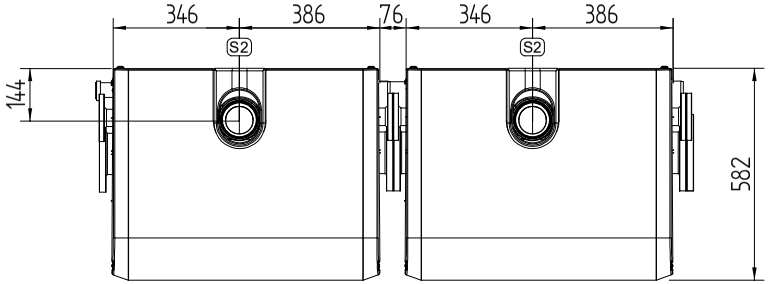

RADIAN T BRUCIATORI S.p.A.

Oggetto:
MODULO 200 1xMODULO100R+ 1xMODULO100A1
200 kW riscaldamento

Descrizione:
DIMENSIONI DI INGOMBRO

Data:	01.2019
Scala:	
Ufficio:	tecnico
Disegnato:	
Controllato:	
Approvato:	
Scheda n.:	MODULO_200-RAD-ITA-DIMLING-1901.1-1x100R1+1x100A1

Revisione	Data	Prog.

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEI PRESENTI OPUSCOLI, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-MOE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI RICHIAMO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

A001