
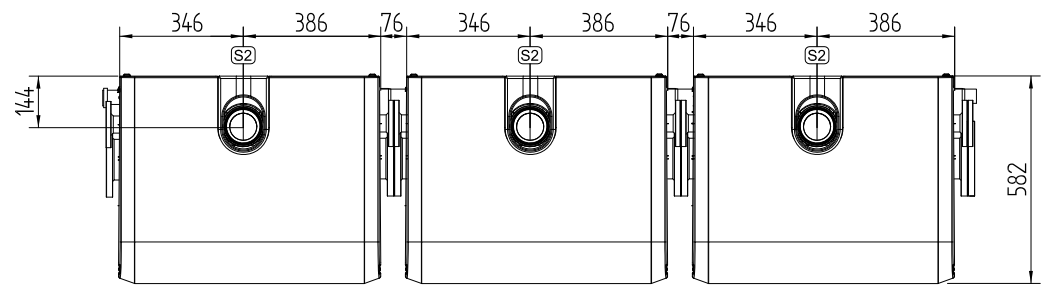
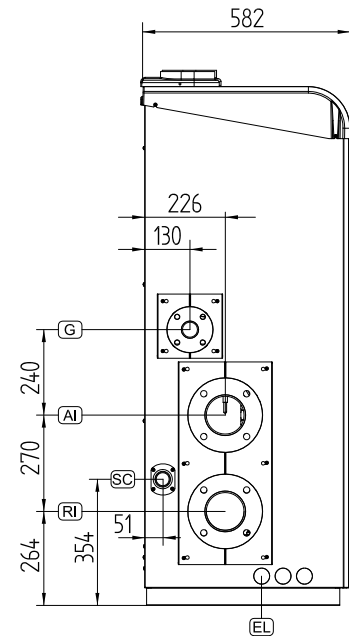
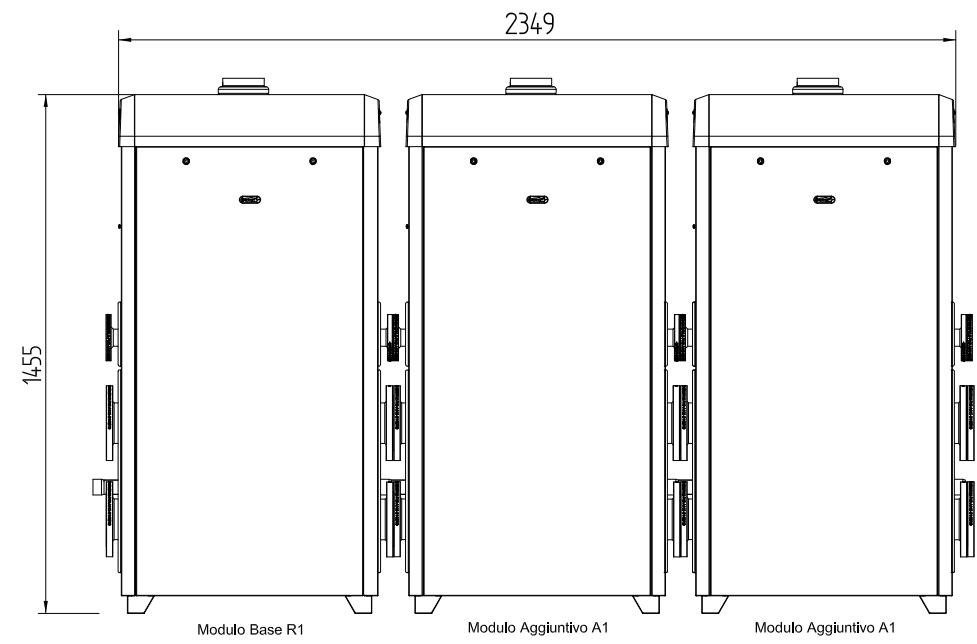


AI	MANDATA RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
RI	RITORNO RISCALDAMENTO PRIMARIO	DN 65
G	GAS	DN 40
S	RACCORDO SCARICO FUMI	Ø100
SC	SCARICO CONDENSA	Ø40
EL	PREDISPOSIZIONE PASSAGGI DORSALI ELETTRICHE	Ø45

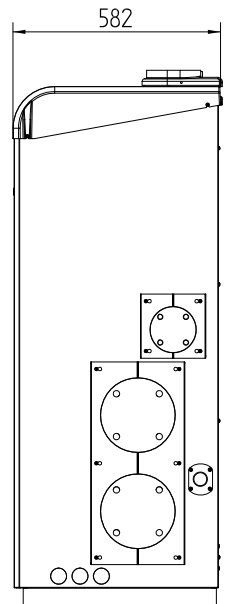

	Oggetto:	01.2019	Data	Prog.
	<b>MODULO 300</b> 300 kW riscaldamento 1xMODULO100R+2xMODULO100A1	Scale:		
	Descrizione:	tecnico		
	DIMENSIONI DI INGOMBRO	Disegnato:		
		Controllo:		
	Approvato:			
Scheda n.: MODULO_300RAD-TITADIMING-1801; 1x100R1+2x100A1				